



Annexe

Plan d'implantation des murs coupe-feu de l'atelier de conditionnement

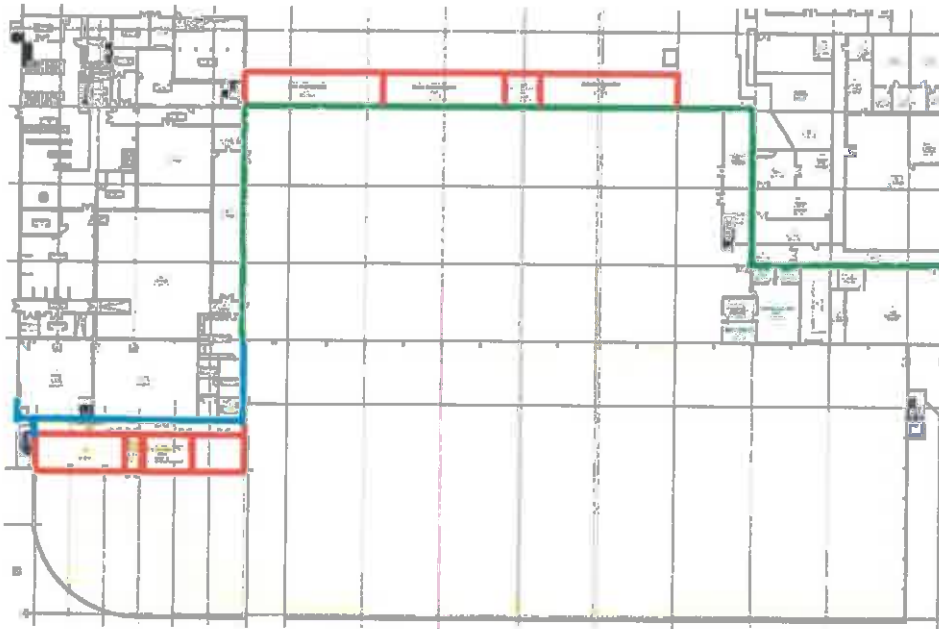

- Vert et rouge : murs REI120
- Bleu : murs REI180 (mur séparant la cave à parfums de l'extension)

Plan d'implantation du mur de protection de l'extension (scénario Incendie dépotage)

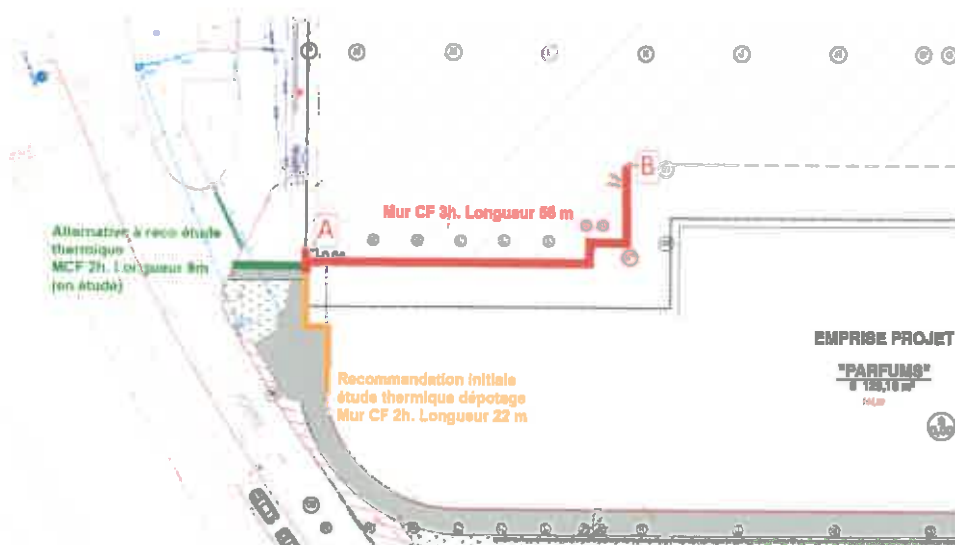

- Orange : configuration à mettre en place
- vert : alternative

NB : la configuration en vert constitue une alternative à la configuration découlant de l'étude flux thermiques dépotage qui ne pourra être mise en place que si l'exploitant justifie d'une équivalence en termes de protection.