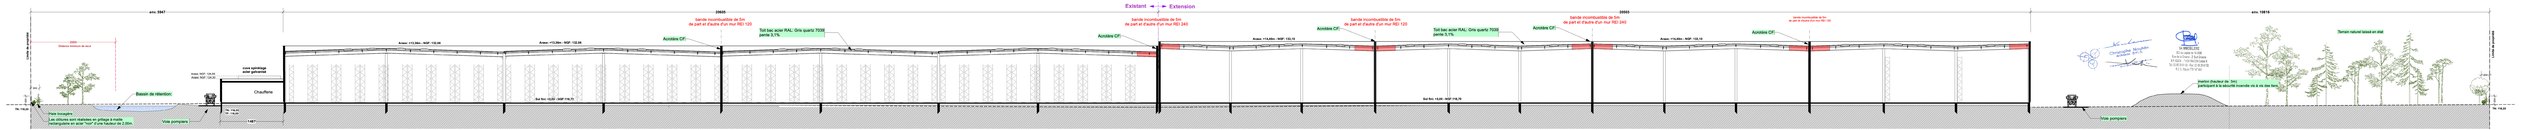
Existant → ← Extension
ecc. 5947
2000
Distance minimum de neuf
Bassin de rétention
Voie bouagère
Les clôtures sont réalisées en grillage à maille rectangulaires en acier "noir" d'une hauteur de 2,00m.
Voie pompiers
cote sprinkage axe galerie
Chaufferie
Areas: 1*13,8m - NGF: 132,05
29905
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 120
Acrotère CF
Tôl bac acier RAL: Gris quartz 7039 pente 3,1%
Sol fini: +0,00 - NGF:116,75
29925
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 240
Areas: 1*14,85m - NGF: 132,15
ecc. 18816
Terrain naturel laissé en état
Marion chacteur de feu participant à la sécurité incendie vis à vis des tiers
Voie pompiers
Agence C. Nouhlin Architecte D.P.L.G. Certification DOQUE
EXTENSION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE BUREAUX
Maître d'Ouvrage: SCI SA IMMOBILIERE
COUPE
PC3
ARCH. 3
ECHELLE 1/200
avril 18 mai 2022

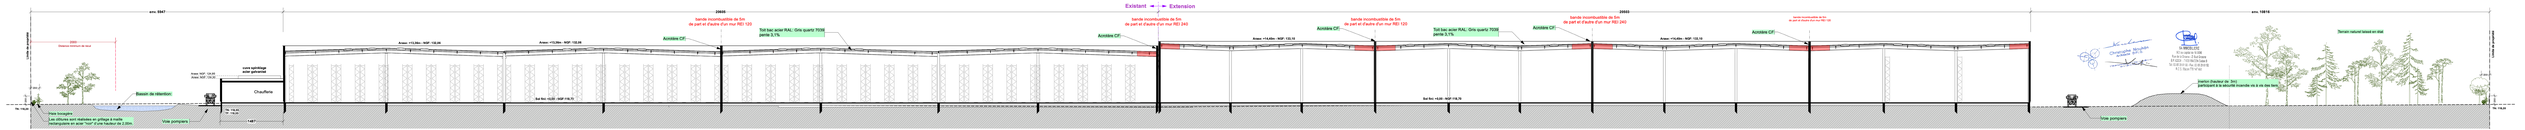
Existant → ← Extension
ecc. 5947
2000
Distance minimum de neuf
Bassin de rétention
Voie bouagère
Les clôtures sont réalisées en grillage à maille rectangulaires en acier "noir" d'une hauteur de 2,00m.
Voie pompiers
cote sprinkage axe galerie
Chaufferie
Areas: 1*13,8m - NGF: 132,05
29905
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 120
Acrotère CF
Tôl bac acier RAL: Gris quartz 7039 pente 3,1%
Sol fini: +0,00 - NGF:116,75
29925
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 240
Areas: 1*14,85m - NGF: 132,15
ecc. 18816
Terrain naturel laissé en état
Marion chacteur de feu participant à la sécurité incendie vis à vis des tiers
Voie pompiers
Agence C. Nouhlin Architecte D.P.L.G. Certification DOQUE
EXTENSION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE BUREAUX
Maître d'Ouvrage: SCI SA IMMOBILIERE
COUPE
PC3
ARCH. 3
ECHELLE 1/200
avril 18 mai 2022

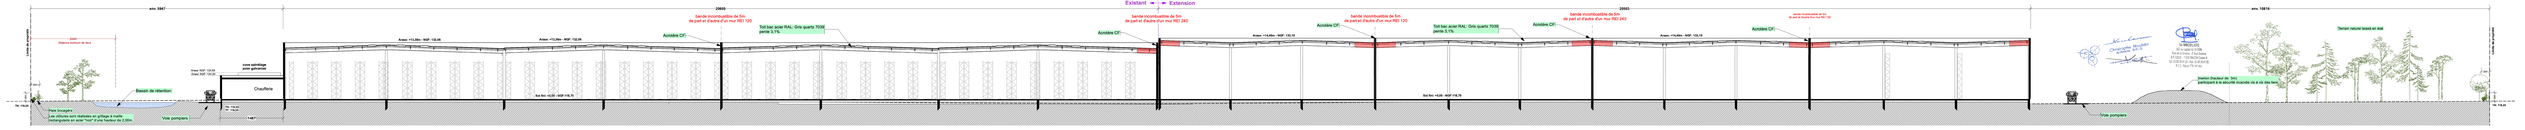
Existant → ← Extension
ecc. 5947
2000
Distance minimum de neuf
Bassin de rétention
Voie bouagère
Les clôtures sont réalisées en grillage à maille rectangulaires en acier "noir" d'une hauteur de 2,00m.
Voie pompiers
cote sprinkage axe galerie
Chaufferie
Areas: 1*13,8m - NGF: 132,05
29905
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 120
Acrotère CF
Tôl bac acier RAL: Gris quartz 7039 pente 3,1%
Sol fini: +0,00 - NGF:116,75
29925
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 240
Areas: 1*14,85m - NGF: 132,15
ecc. 18816
Terrain naturel laissé en état
Marion chacteur de feu participant à la sécurité incendie vis à vis des tiers
Voie pompiers
Agence C. Nouhlin Architecte D.P.L.G. Certification DOQUE
EXTENSION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE BUREAUX
Maître d'Ouvrage: SCI SA IMMOBILIERE
COUPE
PC3
ARCH. 3
ECHELLE 1/200
avril 18 mai 2022

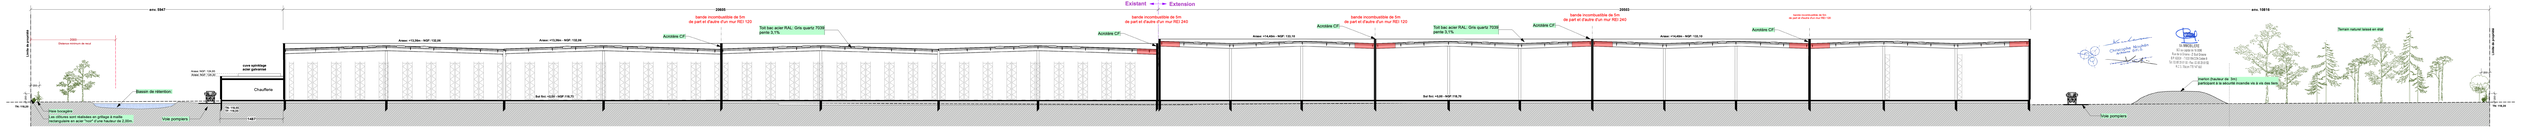
Existant → ← Extension
ecc. 5947
2000
Distance minimum de neuf
Bassin de rétention
Voie bouagère
Les clôtures sont réalisées en grillage à maille rectangulaires en acier "noir" d'une hauteur de 2,00m.
Voie pompiers
cote sprinkage axe galerie
Chaufferie
Areas: 1*13,8m - NGF: 132,05
29905
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 120
Acrotère CF
Tôl bac acier RAL: Gris quartz 7039 pente 3,1%
Sol fini: +0,00 - NGF:116,75
29925
bande incombustible de 5m de part et d'autre d'un mur REI 240
Areas: 1*14,85m - NGF: 132,15
ecc. 18816
Terrain naturel laissé en état
Marion chacteur de feu participant à la sécurité incendie vis à vis des tiers
Voie pompiers
Agence C. Nouhlin Architecte D.P.L.G. Certification DOQUE
EXTENSION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE BUREAUX
Maître d'Ouvrage: SCI SA IMMOBILIERE
COUPE
PC3
ARCH. 3
ECHELLE 1/200
avril 18 mai 2022