


Stockage sain du local produits dangereux (exclusion muree à haut faisceau)




POSTE 1 SOUS EAU	cella 5	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 2 SOUS EAU	cella 5	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 3 SOUS EAU	cella 4	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 4 SOUS EAU	cella 4	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 5 SOUS EAU	cella 3	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 6 SOUS EAU	cella 3	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 7 SOUS EAU	cella 2	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 8 SOUS EAU	cella 2	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 9 SOUS EAU	cella 1	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 10 SOUS EAU	cella 1	HHS 12+2SPK à 2.80m
POSTE 11	cella 3 local produit dangereux	RS
IPE		
Local source		
HPS 7.50m/mur au 200m*		

HAUTEURS DE STOCKAGE		
ZONE PROTEGEE	STOCKAGE	
	DEBIT ALA TETE SURFACE IMPLIQUEE	HAUTEUR DE STOCKAGE
Cellule 1-2-3-4-5	HHS 12-2 spk à 2.8 bars	ST4 11.2 m *

*Hauteur de stockage autorisée au dessus du dernier niveau de protection intermédiaire
 NOTA : Dans tous les cas, une clearance de 1m minimum doit être respectée entre le haut du stockage et le sprinkler.


COLLECTEURS PRINCIPAUX	
POSTES DE CONTROLE	HAUTEUR D'ALARME
POINT TEST	POINT TEST
BOUCLE	BOUCLE
NON PROTEGE	NON PROTEGE
ST4	STOCKAGE DANS RACKS

CLIENT:	CML ID	PROJET:	LOCAL:	DATE:	SCALE:	DATE:	SCALE:	DATE:	SCALE:
CLIENT:	PANNES (45)	PROJET:	LOCAL:	DATE:	SCALE:	DATE:	SCALE:	DATE:	SCALE:
PLAN DE RISQUES									
A16N214SH01									

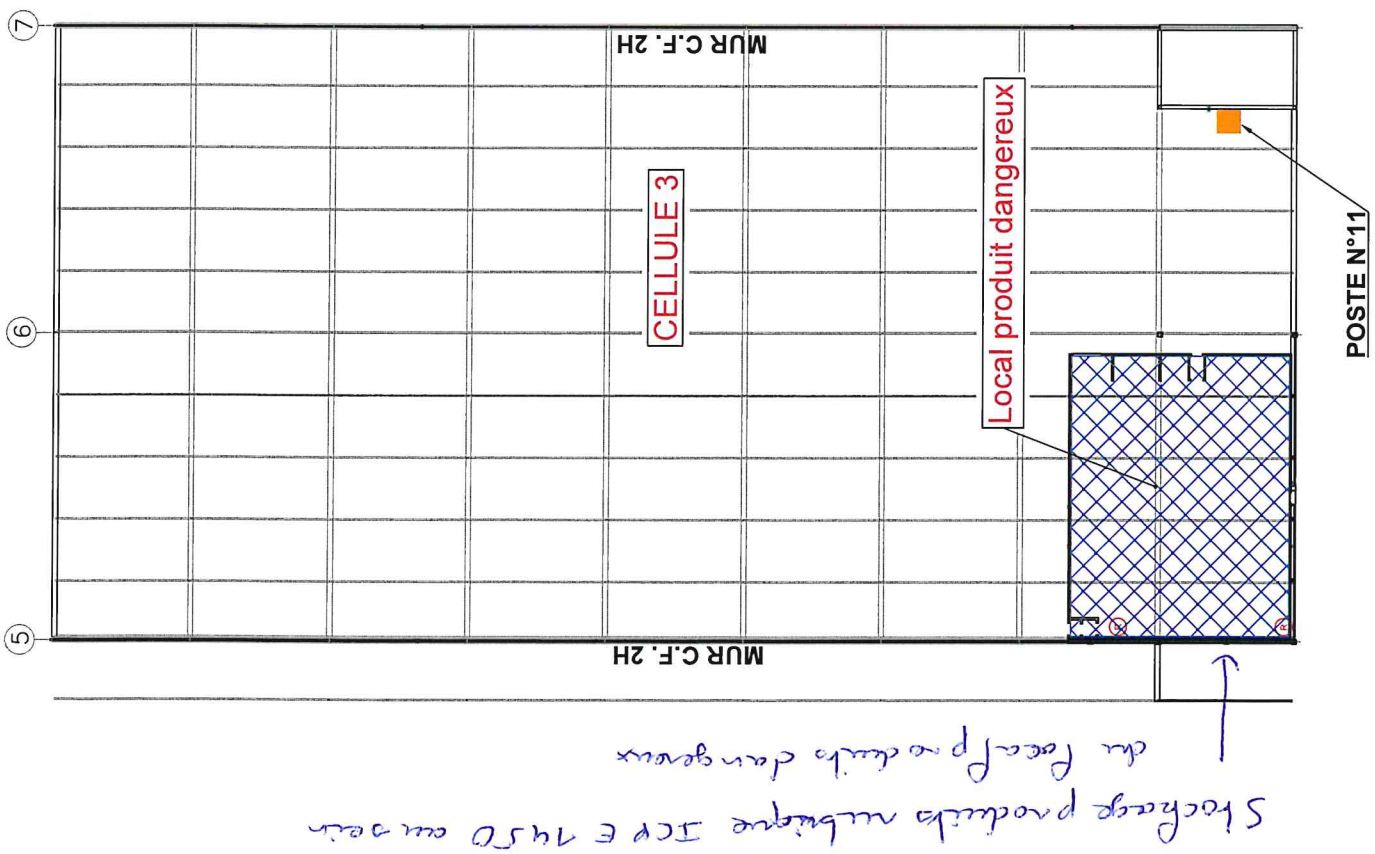

<ul style="list-style-type: none"> — COLLECTEURS PRINCIPAUX ■ POSTES DE CONTROLE ▲ TABLEAU D'ALARME ⚠ POINT TEST Ⓜ RINCAGE (N.P) NON PROTEGE 	DEFINITION DES TYPES DE STOCKAGE : ST4 STOCKAGE DANS RACKS
--	---

CML ID		PLAN DE ZONE PCK 11	
PANNES (45)			
N° du plan A16N214.SH02	Indice B	Date 09/12/16	N° Graphique A16N214.GR101
		Dessiné par : Y.LEBEAU	Vérifié par : JL.GAUTIER
			Approuvé par : K.HEBERT



**Atlantique
Automatismes
Incendie**

AGENCE ST NAZAIRE
8, rue Louis Bréguet
44600 - ST NAZAIRE
Tél : 02 40 53 64 64 - Fax : 02 40 53 65 65
e-mail: be.stnazaire@aai-france.fr